

LEGIONELLA: COS'E' E COME FARE PREVENZIONE

*Seminario informativo per i gestori di
strutture turistico-ricettive*

*Mercoledì 20 novembre 2019 - Ore 14.30
Pépinrière d'Entreprises, Aosta*

CHI SONO

Maria Francesca Borney

- ✓ Laboratorio Microbiologia
ARPA VdA
- ✓ Analisi microbiologiche su
varie matrici (alimenti, acque,
rifiuti)
- ✓ Analisi biologiche ed
ecotossicologiche



Riferimenti normativi

Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi

ALLEGATO 8: ELENCO DEI LABORATORI REGIONALI DI RIFERIMENTO PER LA LEGIONELLOSI

A. Laboratori di riferimento per la diagnosi ambientale



VALLE D'AOSTA
ARPA Valle d' Aosta -Lab. Microbiologia
Dott.ssa M. Francesca Borney

«Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi».



Accordo tra il Ministero della salute e i presidenti delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (GU Serie Generale n.29 del 05-02-2005)

COSA VOGLIO DIRE

- ✓ **Cos'è** la *Legionella* e dove si trova
- ✓ **Come si trasmette** e come si può contrarre la malattia
- ✓ **Come si rileva** nei campioni ambientali
- ✓ **Perché** ci possono essere delle **differenze** tra i **risultati analitici** di diversi laboratori su campioni prelevati nello stesso punto
- ✓ Metodo analitico **molecolare** vs **colturale** classico

COS'È LA LEGIONELLA E DOVE SI TROVA

Legionella è un piccolo **bacillo Gram-negativo**, **aerobio obbligato**, a **crescita lenta** e con precise **esigenze nutrizionali** (L- cisteina; ferro III). Optimum di temperatura tra 20°C e 42°C.

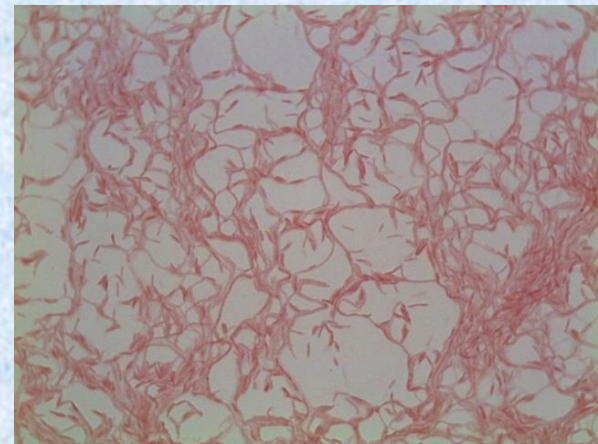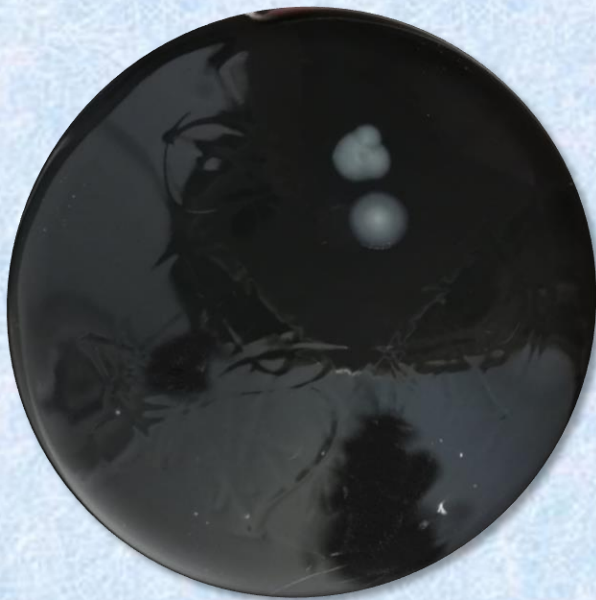

Si ritrova ubiquitariamente negli **habitat acquatici**, dove cresce nei **biofilm** naturali, sopravvive e si moltiplica come **parassita intracellulare** in vari tipi di protozoi, principalmente **amebe** (come *Acanthamoeba*, *Hartmannella* e *Naegleria*), ma anche in altri microrganismi come alcuni tipi di muffe.



Il genere *Legionella* è composto da almeno **61 specie** e numerosi sierogruppi (26 specie isolate in casi di infezione polmonare).

La maggior parte delle infezioni umane è causata da ***L. pneumophila* sierogrupo 1** (*L. pneumophila* composta da almeno 15 sierogruppi).



In Europa, circa il **70%** delle infezioni da *Legionella* è causato da *L. pneumophila* di sierogruppo 1



Il **20-30%** è causato da altri sierogruppi di *L. pneumophila*

Il **5-10%** è causato da specie di *Legionella* non *pneumophila*

Legionellosi in Europa

soggetta a notifica in tutti i 31 Paesi EU/EEA

70%

acquisita in comunità

20%

associata ai viaggi

10%

associata a cure sanitarie

Legionellosi professionale

dal 1978 al 2016

62%

ambienti industriali (impianti di produzione di energia elettrica, trivellazioni petrolifere e produzione automobilistica)

27,3%

edifici per uffici

6,3%

strutture sanitarie

casi
sporadici

Altri luoghi di lavoro, come lo scavo artesiano, i siti orticoli e la rete fognaria

Le fonti più diffuse di infezione sempre correlate a fonti idriche scarsamente o non correttamente mantenute



Legionella pneumophila è nota come agente causale

Malattia dei
legionari

Febbre di
Pontiac

Il **meccanismo** di **patogenesi** è legato alla sua
capacità di **replicarsi** nei **macrofagi** alveolari umani




infiammazione del polmone e polmonite

Fasi di crescita intra e extracellulari

Due fasi di crescita

Fase **mobile**
non replicativa

Fase replicativa
non mobile

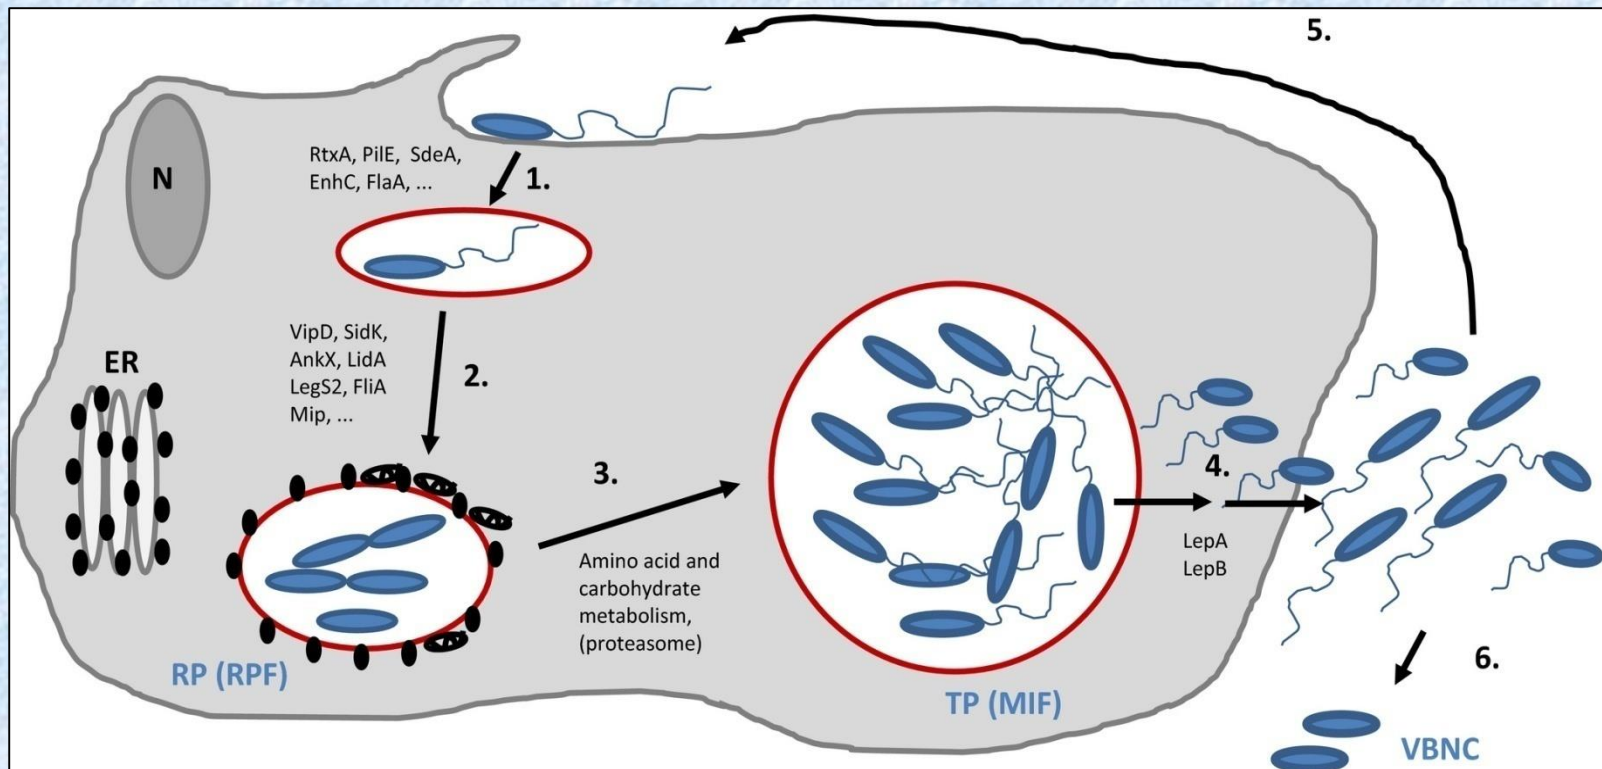

Dopo la replicazione *L. pneumophila* viene rilasciata dalla cellula ospite



È in grado di infettare altre cellule


Soggiorno prolungato
in acqua



**stato vitale ma
non coltivabile
(VBNC)**




la sua presenza non è rilevabile con i metodi colturali classici

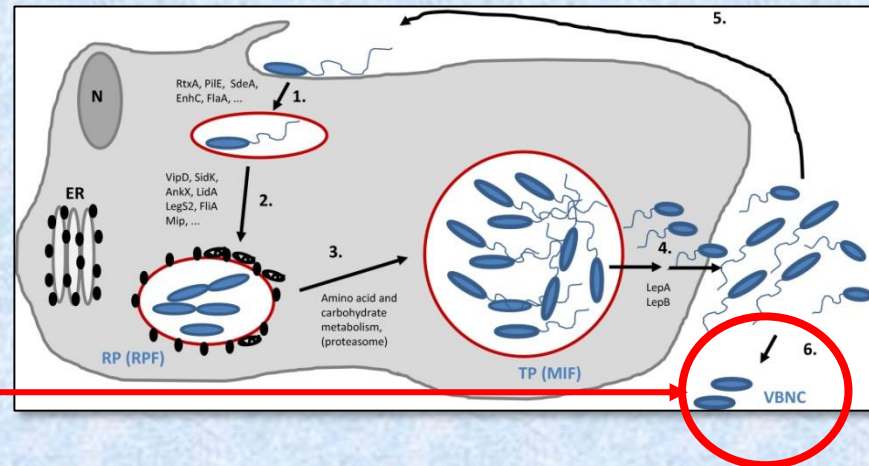

Una buona conoscenza dei fattori che influenzano la **sopravvivenza** e la **crescita** della *Legionella* **nell'ambiente naturale**

Permette nei sistemi
idrici artificiali di



Rilevare **aree** maggiormente
a rischio di colonizzazione

Individuare **punti** in cui le
misure di **controllo** saranno
più efficaci

controllo della **presenza** e
della **proliferazione** dei batteri

Ubiquitarie negli ambienti acquatici naturali e artificiali

Sono state ritrovate anche
nell'acqua residua sulle
piante nelle foreste pluviali,
nelle acque sotterranee e
nell'acqua di mare



Resistenti

→ **acido** (pH 2.0
per brevi periodi)

→ **temperature** estreme
(molto basse o molto
alte fino 66°C)

Riprende a moltiplicarsi
quando le condizioni
ambientali ritornano ad
essere favorevoli.

In alcuni **ambienti** acquatici **naturali** la *Legionella* può essere presente in **concentrazioni** troppo **basse** per essere rilevata usando metodi di coltura

In basso numero si trova nelle **fonti di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile**



Sistemi idrici
all'interno di **edifici** e
torri di raffreddamento




condizioni chimico fisiche che **favoriscono la crescita** (in particolare a temperature comprese tra 20 °C e 42 °C)



Possibilità di rilevare la *Legionella* in numero molto più elevato

Protozoi

vettore importante per la **sopravvivenza** e la **crescita** della *Legionella* sia in natura e che negli ambienti artificiali

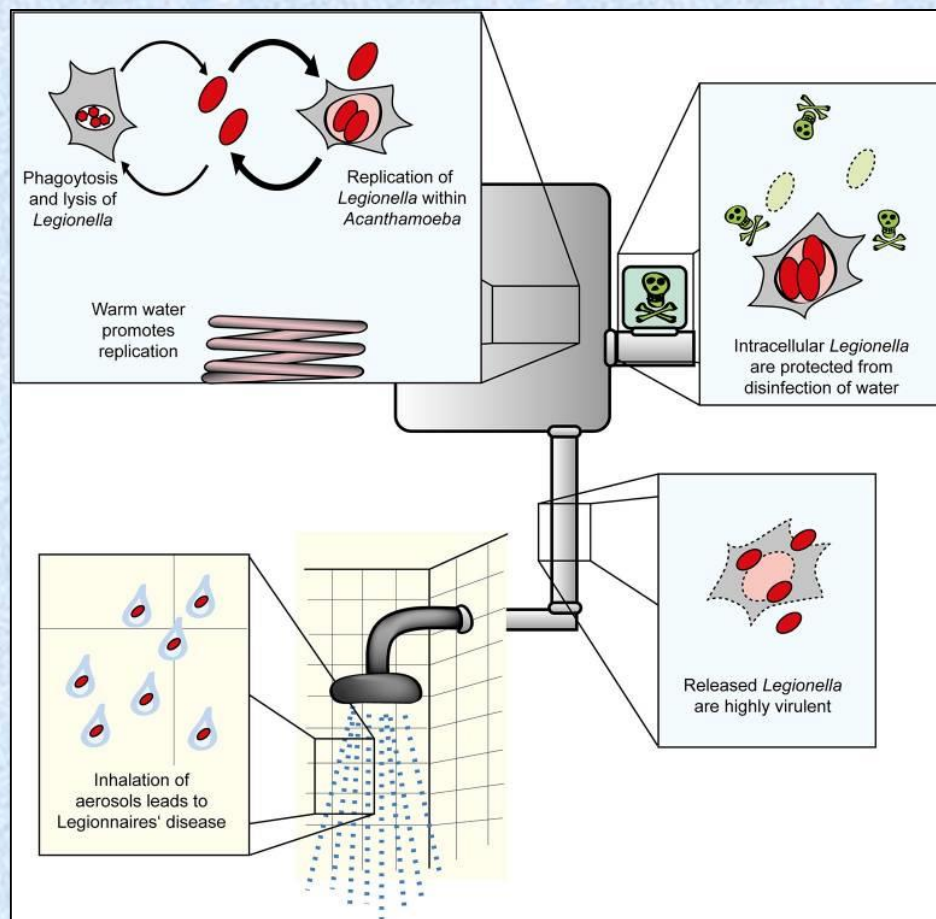

Protezione

biocidi

effetti termici di disinfezione

Moltiplicazione e disseminazione

Può essere un meccanismo attraverso il quale *L. pneumophila* è in grado di sopravvivere a **condizioni avverse** e sopravvivere in **aerosol dispersi** nell'aria (cisti di amebe)


Biofilm



importante per la sopravvivenza e la crescita di *Legionella* nei sistemi idrici

Fattori che aumentano la probabilità di **formazione** di biofilm:

- ✓ presenza di **nutrienti** nell'acqua e nei materiali del sistema di distribuzione
- ✓ punti di **discontinuità** e **corrosione** delle tubature
- ✓ **temperatura** dell'acqua (sopra i 20 °C)
- ✓ **ristagno** o basso flusso (punti morti delle tubazioni del sistema di distribuzione e in serbatoi di stoccaggio)

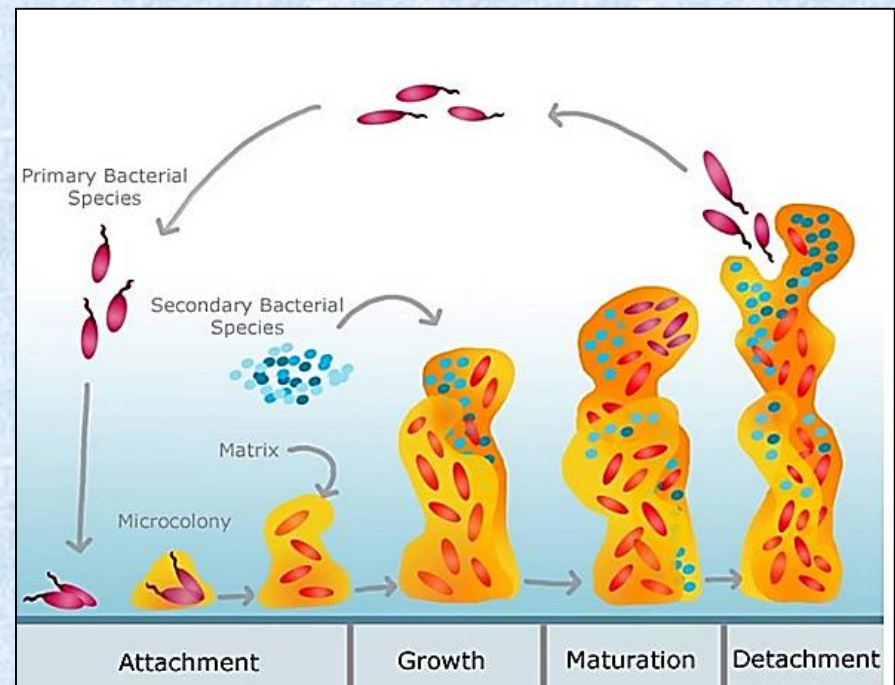


COME SI TRASMETTE E COME SI PUO' CONTRARRE LA MALATTIA

Per contrarre l'infezione *L. pneumophila* deve essere **inalata** e **depositata** negli **alveoli** dei polmoni

Legionellosi

- ⇒ Forma più grave
(la malattia dei legionari)
- ⇒ Forma meno grave
(la febbre di Pontiac)

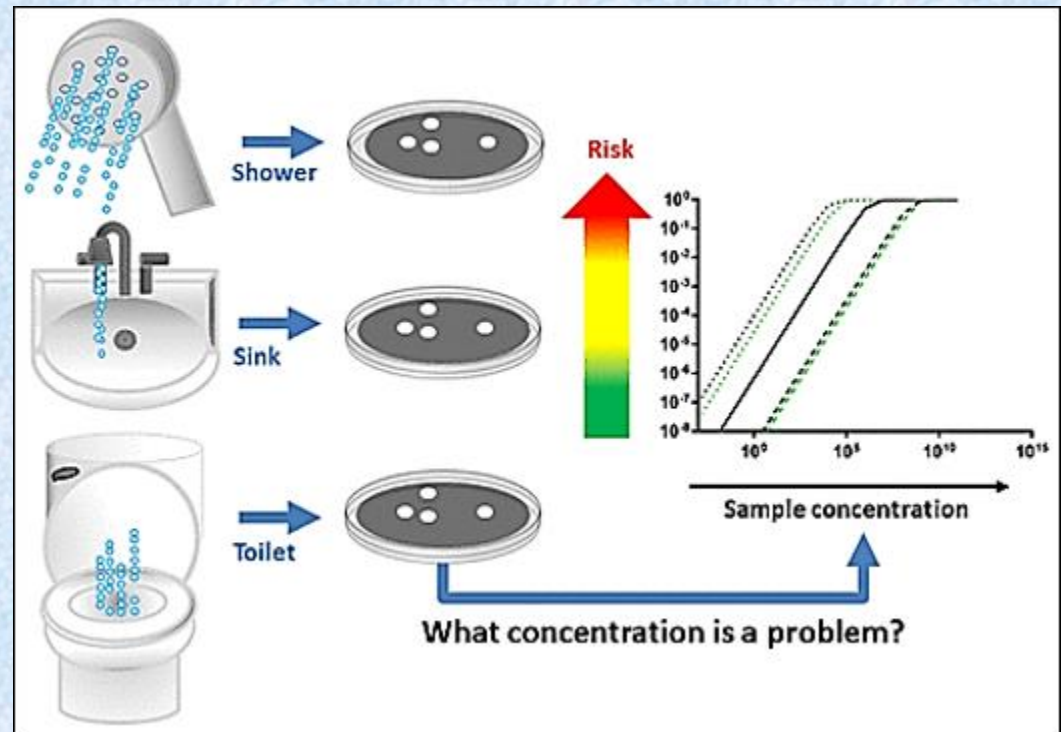

Fonte infetta (es. fontana) può diffondere spray o goccioline d'acqua (aerosol) contenenti *Legionella*



la maggior parte o tutta l'acqua
nella gocciolina evapora
rapidamente



rilascia nell'aria **particelle**
abbastanza **piccole** ($< 5 \mu\text{m}$)
da essere inalate ed entrare
nelle vie respiratorie per
causare legionellosi

- Infezioni da *Legionella* associate a fonti a distanze fino a 3,2 km
- Evidenze recenti suggeriscono che l'infezione può essere possibile anche a distanze più lunghe
- Ceppi più virulenti sopravvivono più a lungo rispetto ai loro omologhi meno virulenti

Normalmente la trasmissione della malattia non avviene da persona a persona, tuttavia è stato riportato recentemente un possibile caso di trasmissione inter-umana.

prese
d'acqua


Batteri trasmessi principalmente
per inalazione di aerosol infettivi

vasche
idromassaggio

forniture
idriche

torri di raffreddamento

terme

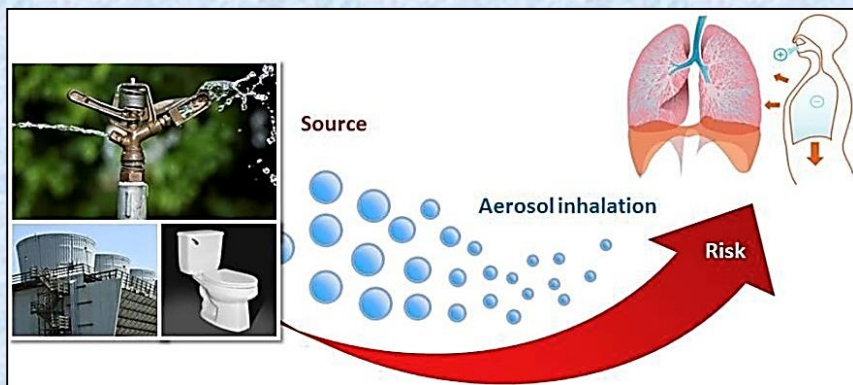

Dopo l'inalazione e l'entrata
nel polmone, *L. pneumophila*
viene fagocitata dai
macrofagi alveolari

anziani

maggiore suscettibilità alla
malattia dei legionari

fumatori

persone con malattie
polmonari croniche

uomini

persone
immunodepresse

Legionella **entra** nel **polmone** della persona infettata (per aerosol o per aspirazione)


ceppi **non virulenti**




fagocitata dai macrofagi alveolari rimane intatta all'interno dei fagociti



ceppi **virulenti**

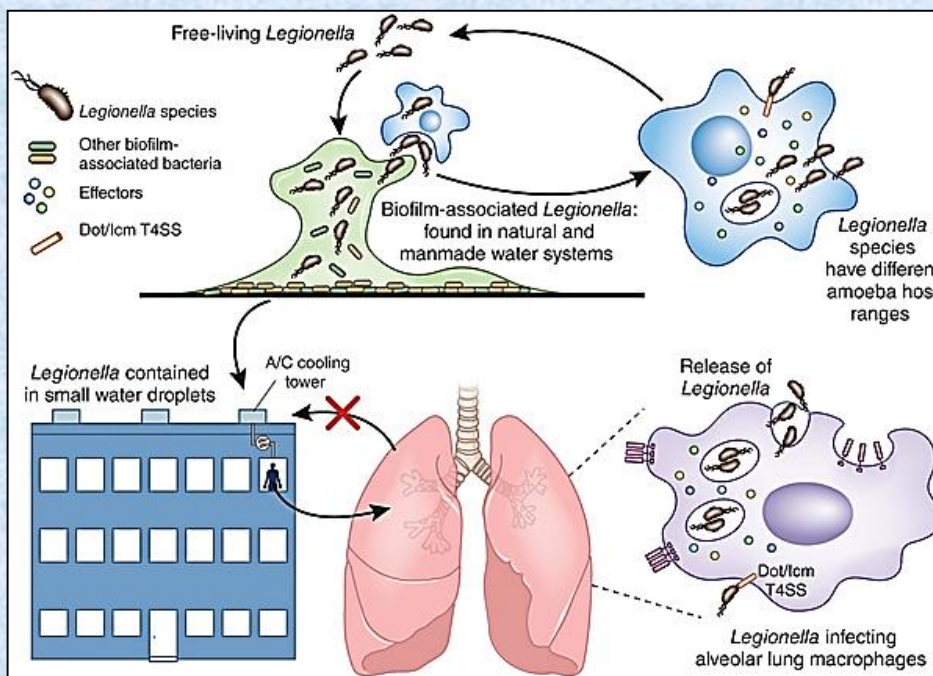

I batteri possono quindi **infettare** altri macrofagi, **amplificando** così la loro concentrazione all'interno dei polmoni




morte del macrofago e rilascio di un gran numero di batteri

possono moltiplicarsi all'interno dei fagociti e **inibire** la fusione dei fagosomi con i lisosomi



I ceppi **virulenti** di *Legionella* quindi impediscono l'attività battericida del fagocita e lo trasformano in una **nicchia** per la loro **replicazione e disseminazione**

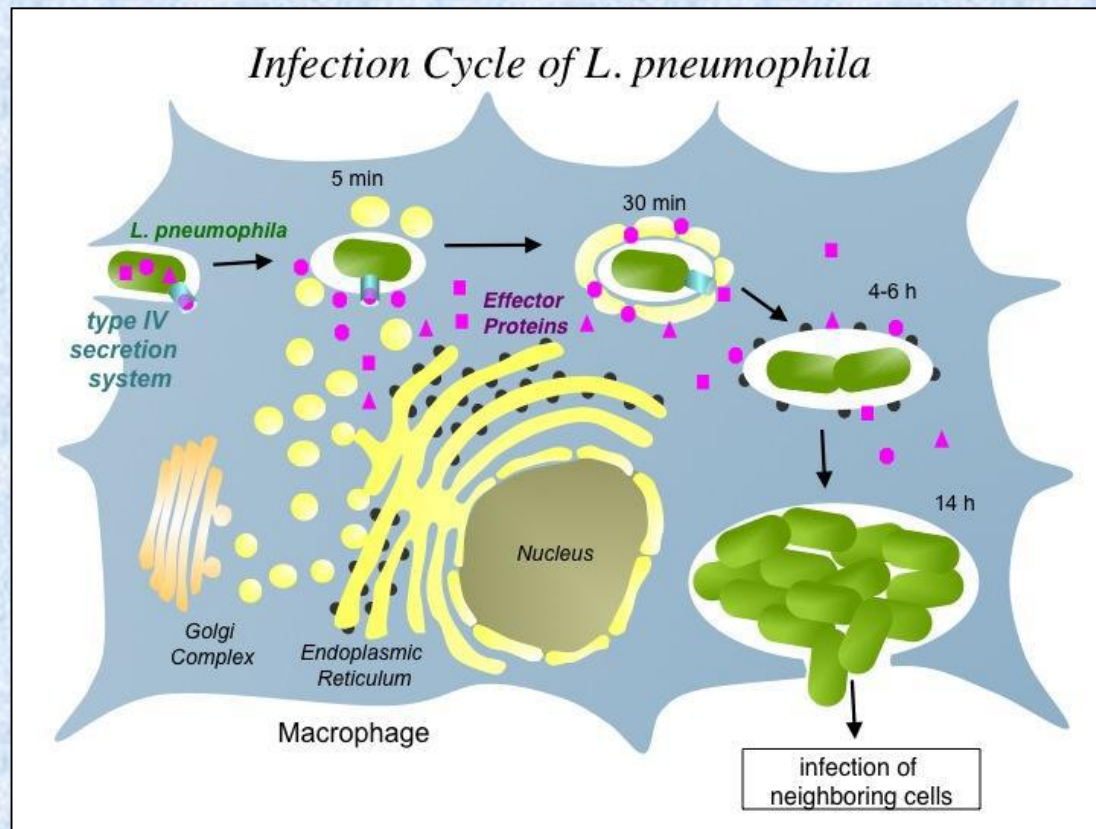

COME SI RILEVA NEI CAMPIONI AMBIENTALI

Campioni di aria



Acqua




Dispositivi di erogazione



Biofilm



- ## ➤ Interpretazione del risultato

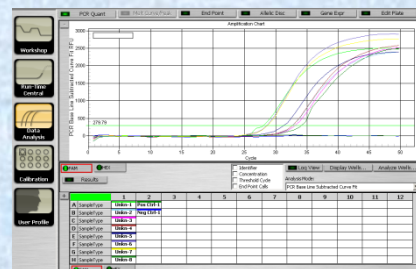

Campionamenti effettuati su una **stessa matrice**, ma con **modalità diverse** possono produrre esiti analitici diversi

Metodo di riferimento per il campionamento
(ISO 19458:2006) prevede procedure
diverse

Quale **matrice**?

A quale **scopo**?

Es.: acqua della rete
di distribuzione idrica

qualità dell'acqua all'interno
della rete di distribuzione

qualità dell'acqua così come
è utilizzata dal consumatore

Table 1 — Sampling at a tap for different purposes

Purpose (see above)	Water type	Remove attached devices and inserts	Disinfect	Flush
a)	In the distribution main	Yes	Yes	Yes
b)	As it is delivered to the tap	Yes	Yes	No ^a (minimal)
c)	As it is consumed	No	No	No

^a Flush briefly only to overcome influence of disinfection of the tap.

Campionamento

comprensivo delle modalità di **trasporto** e **conservazione** del campione prima dell'analisi (tempi e temperature)

ISO 19458:226	Maximum sample storage time (h) including transport		Storage water temperature (°C)	
	R	A	R	A
Legionella spp.	24		5±3	Ambient

Procedura analitica

Il metodo di riferimento è il metodo colturale ISO 11731:2017

Step 1													
			Water or water derived from water related matrices e.g. swabs, biofilm, sediments										
			Matrix A			Matrix B			Matrix C				
			Water with low background (see 8.4.2 and 8.4.3) e.g. potable water			Water with high background (see 8.4.4) e.g. cooling tower, process water, water from air washers chambers, water from dental units			Water with extremely high background ² (see 8.4.5) e.g. waste water, surface water				
Step 4													
Culture media													
Step 2	Step 3	Procedure	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
Direct plating	Without treatment	1	R	R	O		O	R					
	Heat treatment	2	O	O	O		O	R					
	Acid treatment	3	O	O	O		O	R					
	Combination of heat/acid treatment	4					O	O				O	R
Membrane filter on plate	Without treatment	5	R	O	O								
	Heat treatment	6	O	O	O		O	O					
	Acid treatment	7	O	R ^b			O	O					
Filtration with washing procedure	Without treatment	8	R	R ^b			O	R					
	Heat treatment	9	R	R ^b			O	R					
	Acid treatment	10	R	R ^b			O	R					
Plating after dilution	Without treatment	11	O ^c	O ^c	O ^c		O ^c	R ^c					
	Heat treatment	12	O ^c	O ^c	O ^c		O ^c	R ^c					
	Acid treatment	13	O ^c	O ^c	O ^c		O ^c	R ^c					
	Combination of heat/acid treatment	14					O ^c	O ^c				O ^d	R ^d

A seconda della **matrice** analizzata e del **grado** di **contaminazione** atteso

3 tipologie di terreno colturale


14 procedure

oltre **60** risultati analitici differenti caratterizzati da diversa sensibilità e diverso limite di determinazione

Legionella cresce solo su terreni arricchiti con vari nutrienti e integrati con diverse combinazioni di agenti selettivi (BCYE, BCYE +AB, GVPC, MWY)

Ha una **crescita lenta** → altri **batteri eterotrofi** possono interferire → necessario **ridurre** la vitalità

Pretrattamento dei campioni con acido e/o calore (*Legionella* più resistente allo stress)

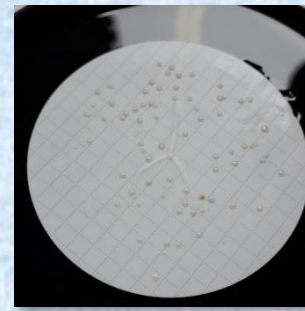

Possibilità di **sottostimare** il numero effettivo di *Legionelle* presenti nel campione

Alcune specie di *Legionella* non possono essere coltivate su terreni di coltura utilizzati di routine in questa analisi



sottostima della reale presenza di *Legionella* nel campione

Ad oggi, **non** è stata **stabilita** alcuna **relazione** diretta tra il **rischio** di infezione e il **numero** di Legionelle rilevate in un sistema idrico utilizzando il metodo colturale (ISO 11731)


Alcune cause dello scarso recupero di *L. pneumophila* del metodo colturale

- **Pretrattamento** del campione con acido o calore
- Aggiunta di **antibiotici** nel terreno colturale
- Il **disinfettante residuo** nel sistema idrico
- Alcune **specie** che causano malattie (come *L. bozemanii* e *L. micdadei*) spesso non sono **rilevabili**
- Presenza di batteri **interferenti** o di altre specie di *Legionella* non patogene, che possono **inibire** o **mascherare** la crescita delle specie patogene

Malgrado le criticità e incertezze relative al metodo analitico colturale

i **risultati** analitici ottenuti (u.f.c./l), insieme alla **percentuale** di campioni contenenti *Legionella*, forniscono **informazioni** utili sul **grado di contaminazione** di un sistema idrico

Un elevato grado di contaminazione determina un'esposizione più elevata, che può portare a un rischio di infezione più elevato

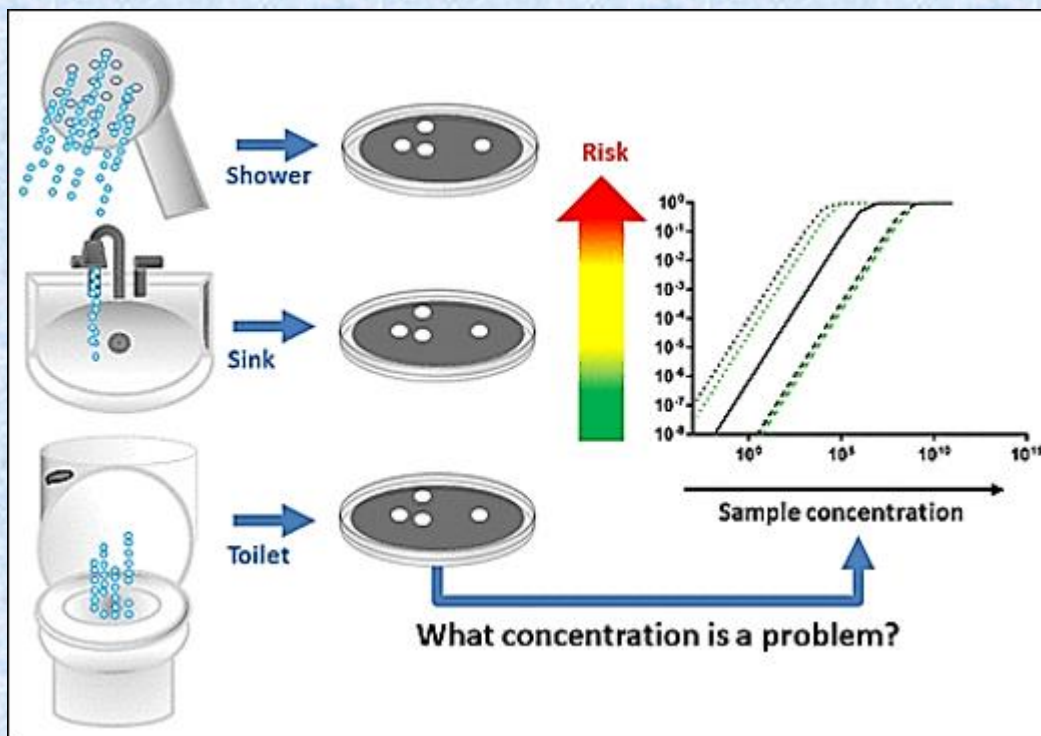

I risultati analitici (autocontrolli e/o controlli ufficiali) devono essere interpretati in base alle indicazioni delle "Linee guida per la prevenzione della legionellosi " 2015

Valori guida che indicano i livelli di azione

Tabella 6. Tipi di intervento indicati per concentrazione di *Legionella* (UFC/L) negli impianti idrici a rischio legionellosi esercitati in tutti i siti.

Legionella (UFC/L)	Intervento richiesto
Sino a 100	Verificare che le correnti pratiche di controllo del rischio siano correttamente applicate.
Tra 101 e 1.000	In assenza di casi: Verificare che la struttura abbia effettuato una valutazione del rischio e che le misure di controllo elencate nelle presenti linee guida siano correttamente applicate. In presenza di casi: Verificare che siano in atto le misure di controllo elencate nelle presenti linee guida, sottoporre a revisione la specifica valutazione del rischio e effettuare una disinfezione dell'impianto
Tra 1001 e 10.000	In assenza di casi: -Se meno del 20% dei campioni prelevati risulta positivo l'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi, dopo aver verificato che le correnti pratiche di controllo del rischio siano correttamente applicate. Se il risultato viene confermato, si deve effettuare una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive. L'impianto idrico deve essere ricampionato, dopo l'applicazione delle misure correttive. -Se oltre il 20% dei campioni prelevati risultano positivi, è necessaria la disinfezione dell'impianto e deve essere effettuata una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive. L'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi. In presenza di casi: A prescindere dal numero di campioni positivi, è necessario effettuare la disinfezione dell'impianto e una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive. L'impianto idrico deve essere ricampionato dopo la disinfezione, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi
Superiore a 10.000	Sia in presenza che in assenza di casi, l'impianto deve essere sottoposto a una disinfezione (sostituendo i terminali positivi) e a una revisione della valutazione del rischio. L'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi.

PERCHE' CI POSSONO ESSERE DIFFERENZE TRA I RISULTATI ANALITICI DI DIVERSI LABORATORI

- Procedura di campionamento → utilizzo di **procedure** diverse, **trasporto** e **conservazione** del campione non corretti
- Analisi del campione → procedura **non adeguata**, limiti di rilevabilità non comparabili
- Refertazione del risultato → **non corretta** (ad es. non riporta tutte le informazioni necessarie per individuare la procedura di campionamento e la procedura analitica utilizzata)
- Interpretazione del risultato → **non corretta** (il risultato deve essere interpretato alla luce della procedura utilizzata e del relativo limite di rilevazione)

METODO ANALITICO MOLECOLARE VS CULTURALE CLASSICO


Metodo ISO/TS 12869:2012

⇒ Concentrazione del campione per filtrazione

⇒ Estrazione del DNA

⇒ Rilevazione del DNA di *L. pneumophila* in tempo reale

Valore predittivo negativo del 100% può essere utilizzato come screening dei campioni negativi

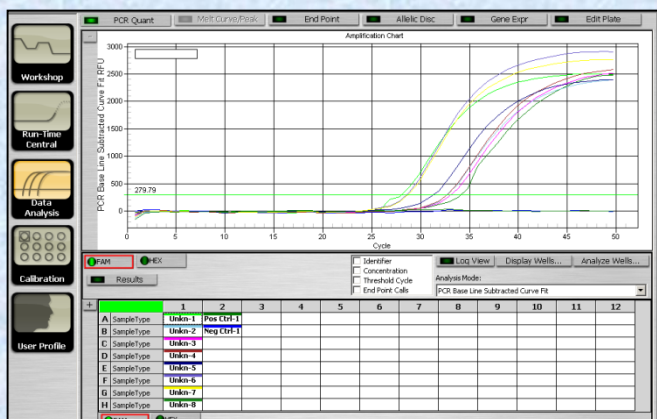

concentrazione di *Legionella*



Ct



Previsione del **livello di contaminazione** del campione

campioni di autocontrollo



segnale che indica una contaminazione elevata



azioni tempestive di sanificazione da intraprendere



Il risultato positivo (espresso in **U.G./L**) deve essere confermato dal metodo colturale (quando necessaria esatta quantificazione)

Rileva il **DNA** (cellule stressate e non vitali o cellule morte, cellule intra-ameba) Non influenzato dalla presenza di batteri interferenti

Metodo **veloce** (meno di 24 ore per un risultato)

Metodo poco operatore dipendente

Possibilità di analizzare molti campioni contemporaneamente



Metodo di riferimento in tutte le linee guida (risultati espressi in **UFC/L**)

Livelli di azione espressi in UFC/L

Rileva la presenza solo di **cellule** vitali e coltivabili (no intra-ameba). Influenzato dalla presenza di batteri interferenti.

Metodo molto **lungo** (10 giorni per un risultato definitivo)

Metodo complesso e laborioso fortemente operatore dipendente (microbiologo esperto)

BIBLIOGRAFIA

- Beauté, J. et al. "Factors associated with Legionnaires' disease recurrence in hotel and holiday rental accommodation sites." *Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin* vol. 24,20 (2019): 1800295. doi:10.2807/1560-7917.ES.2019.24.20.1800295
- Boccia S. et al. "Confronto tra il metodo colturale standard e la real-time PCR per l'identificazione di Legionella pneumophila in campioni di acqua" *Igiene e sanità Pubblica* Volume LXXI – N. 6 – Novembre/Dicembre 2015 *IgSanPubbl* – Issn 0019-1639 (www.igienesanita.org)
- Correia A. M. et al., 2016 "Probable Person-to-Person Transmission of Legionnaires' Disease" *N Engl J Med* 2016; 374:497-498 DOI: 10.1056/NEJMc1505356
- Eisenreich W., Heuner K. "The life stage-specific pathometabolism of Legionella pneumophila " *FEBS Letters* 590(2016) 3868–3886 <https://doi.org/10.1002/1873-3468.12326>
- Hamilton K. A. et al. "Risk-Based Critical Concentrations of Legionella pneumophila for Indoor Residential Water Uses" *Environ. Sci. Technol.* 2019, 53, 4528–4541
- Madera-García, Valerie et al. "Legionella pneumophila as a Health Hazard to Miners: A Pilot Study of Water Quality and QMRA." *Water* vol. 11,8 (2019): 1528. doi:10.3390/w11081528
- Swart AL et al. *Acanthamoeba* and *Dictyostelium* as Cellular Models for *Legionella* Infection. *Front Cell Infect Microbiol.* 2018;8:61. Published 2018 Mar 2. doi:10.3389/fcimb.2018.00061
- "Legionella and the prevention of legionellosis" World Health Organizationn (WHO) 2007 ISBN 92 4 156297 8
- "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015
- ISO 11731:2017 "Water Quality – Enumeration of *Legionella*"
- ISO/TS 12869:2012 "Water Quality – Detection and quantification of *Legionella* spp and/or *Legionella pneumophila* by concentration and genic amplification by quantitative polymerase chain reaction (qPCR)"
- ISO 19458:2006 "Water Quality – Sampling for microbiological analysis"

The background of the slide is a circular image of a white plate with a subtle diamond-shaped dotted pattern. The plate is covered with numerous small droplets of condensation, suggesting it is cold. The text "GRAZIE PER L'ATTENZIONE" is centered on the plate in a dark blue, serif font.

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**